




SEZIONE A-A

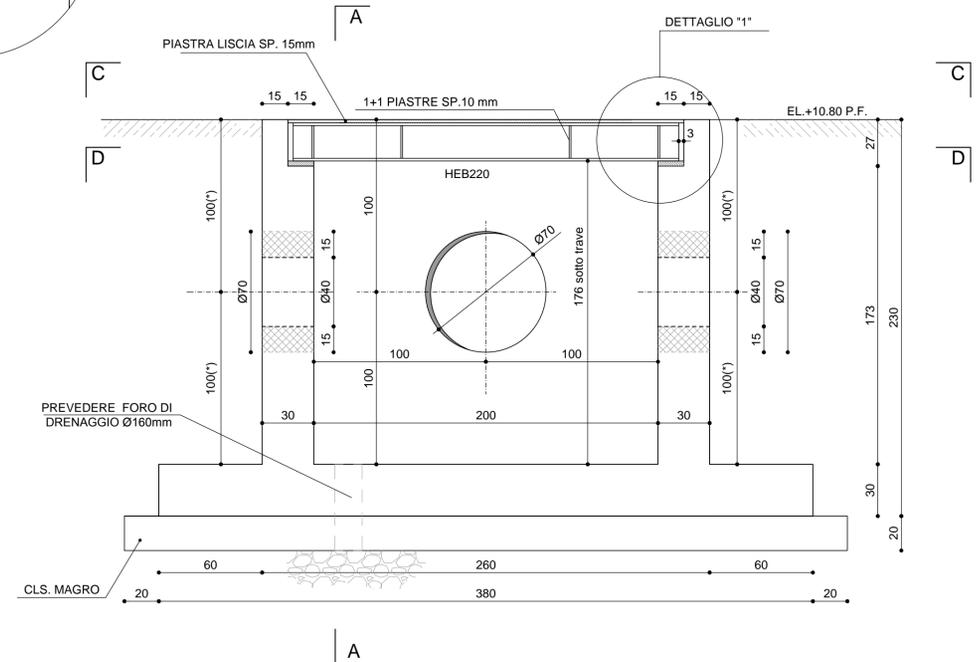

SEZIONE B-B

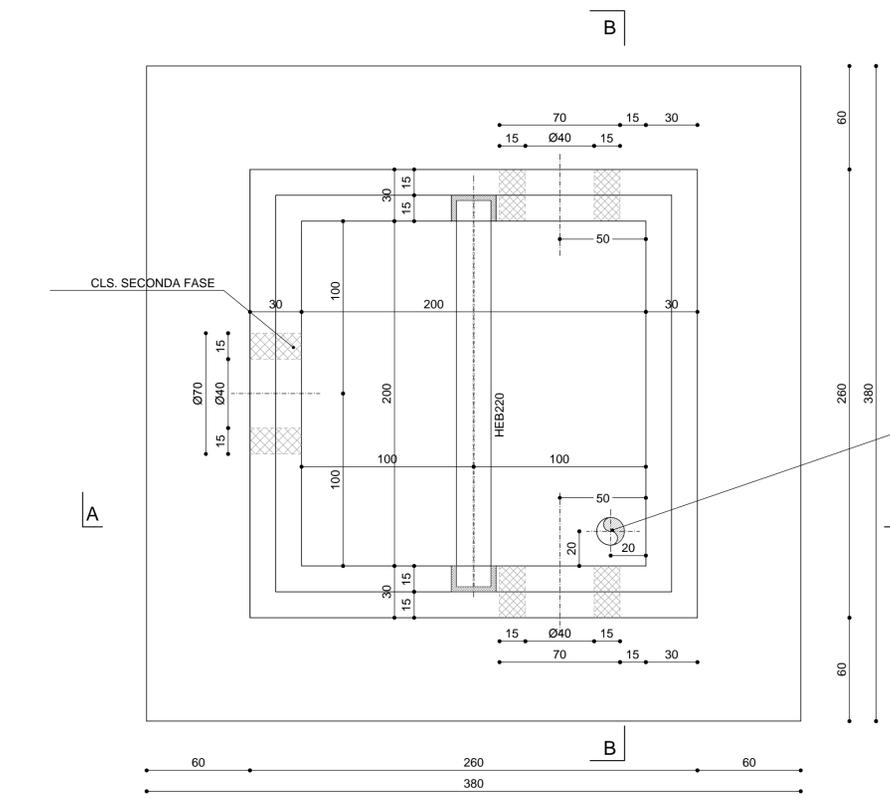

PIANTA - D-D

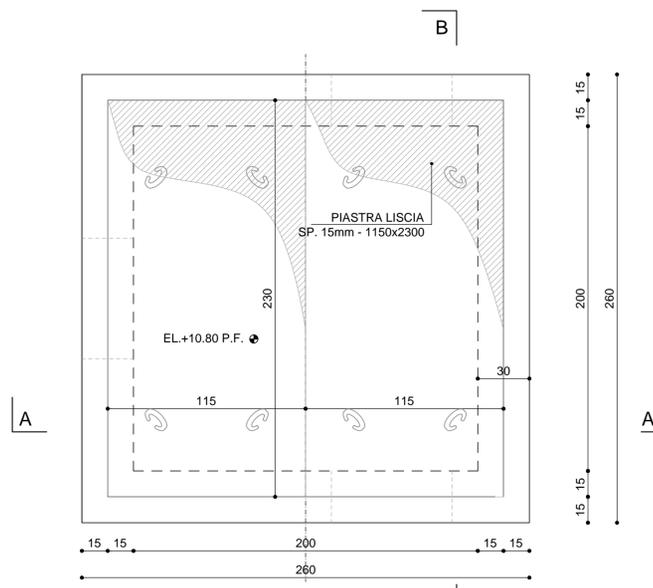

PIANTA COPERTURA - C-C

NOTE:

NOTE GENERALI:

- Confrontare sempre i disegni esecutivi impiantistici ed edili, con i disegni dei c.a.. Eventuali difformità vanno segnalate tempestivamente alla D.L. generale e delle strutture.
- Verificare le lunghezze di taglio dei ferri
- Non rilevare le misure in scala
- Tutte le lunghezze dei ferri sono espresse in centimetri
- Prevedere sempre sovrapposizioni minimo 60 diametri

QUOTE IN ELEVAZIONE:

Le quote in elevazione sono riferite allo ZERO indicato nel progetto impiantistico.

MATERIALI:

- CALCESTRUZZO MAGRO (UNI EN 206-1): C 8/10 - X0
- CALCESTRUZZI (UNI EN 206-1): C25/30 - XC2 - CEM I 32,5R - S4 - Dmax=25 mm - a/c<=0,50
- ACCIAIO DA ARMATURA: B450C UNI EN ISO 15630 [NTC2008 - Tab. 11.3.Ia]
- ACCIAIO STRUTTURALE: S235 UNI EN 10025 [NTC2008 - Tab. 11.3.IX]

COPRIFERRO:

- PLATEE E MURI 3 cm

SOVRAPPOSIZIONI, PIEGATURE E LEGATURE:

- SOVRAPPOSIZIONI L >= 40 Ø se non specificato
- GANCI STAFFE: A 135°, PROLUNGATI DI ALMENO 10Ø
- LEGATURE armature pareti: almeno 9 al metro quadrato
- PIEGATURE D mandrino >= 6Ø

FOROMETRIE:

I fori non indicati sulle tavole o non approvati per iscritto dalla Direzione Lavori delle Strutture, sono considerati "NON AUTORIZZATI".

CARICHI VARIABILI D.M. 14.01.2008:

- CARICHI STRADALI: prima categoria
- SISMA: zona 4 - suolo "C" - categoria topografica T1

(*) QUOTA ASSE TUBO ESISTENTE:
DA CONTROLLARE IN CANTIERE A CURA DELLA D.L.

rev.	data	descrizione	SGI	RE	SG
1	30/09/15	EMISSIONE			

attività

C129 - VALORIZZAZIONE AREA CAMPI - IKEA SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI NELL'AREA "EX ILVA LAMINATI PIANI" A GENOVA CAMPI

oggetto **tavola n°**

PROGETTO ESECUTIVO **027**

titolo **CAMERA VALVOLE BYPASS**
CASSERI: PIANTA COPERTURA C-C, PIANTA D-D
SEZIONI A-A, B-B, DETTAGLIO "1"

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA S.P.A.

redatto	verificato	validato	data	scala	formato	documento n°	rev.
SGI	RE	SG	30/09/15	1:20	A1	129 PES 129.2 T 027	1